לוח חשמל ראשי

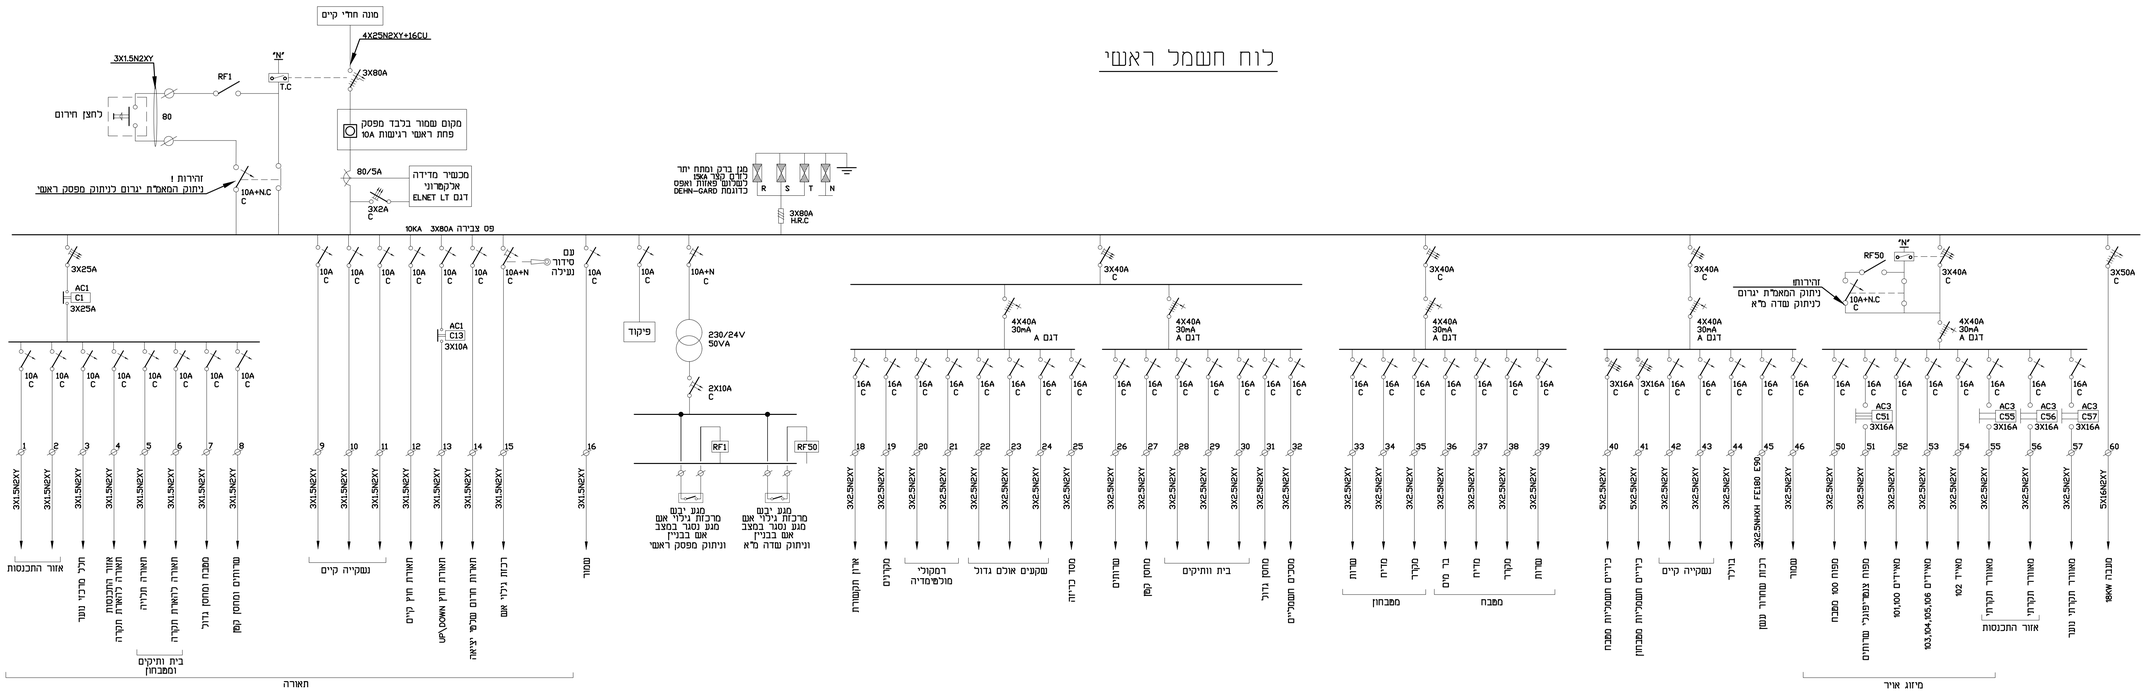
מונה חודי קיים
4X25N2XY+16CU
3X80A
"N"
RF1
T.C
3X1.5N2XY
80
כחצן חירום
מקום עמוד בלבד מפסק פחת ראשי רגישות 10A
80/5A
מכשיר מדידה אלקטרוני דגם ELNET LT
3X2A C
10A+N.C C
זהירות ! ניתוק המאמת יגרום לניתוק מפסק ראשי
מגן ברק וסתם יתר כולם קצר אמצ כשרשם מאות ואפס כדוגמת DEHN-GARD
R S T N
3X90A H.R.C
פס צבירה 3X80A 10KA
3X25A
AC1 C1 3X25A
10A C
3X1.5N2XY
בית ותיקים ומסבחון
תאורה
נקודת חשמל רגיל
נקודת חשמל מגן נמוך
נקודת חשמל מגן נמוך מאוד
נקודת חשמל מגן נמוך מאוד אל"ג
נקודת חשמל מגן נמוך מאוד UPS
נקודת חשמל מגן נמוך מאוד מגן נמוך
נקודת חשמל מגן נמוך מאוד מגן נמוך
נקודת חשמל מגן נמוך מאוד מגן נמוך
נקודת חשמל מגן נמוך מאוד מגן נמוך
נקשייה קיים
AC1 C13 3X10A
נגן סידור נגילה
10A+N C
פיקוד
230/24V 50VA
2X10A C
RF1
RF50
מגן יבש מרכזת גילוי אש מגן נמוך במצב אש בבניין וניתוק מפסקן ראשי
מגן יבש מרכזת גילוי אש מגן נמוך במצב אש בבניין וניתוק שדה מ"א
3X40A C
4X40A 30mA A דגם
16A C
3X2.5N2XY
נקודת חשמל רגיל
נקודת חשמל מגן נמוך
נקודת חשמל מגן נמוך מאוד
נקודת חשמל מגן נמוך מאוד
נקודת חשמל מגן נמוך מאוד