פרט יציאת מרזב 1:20

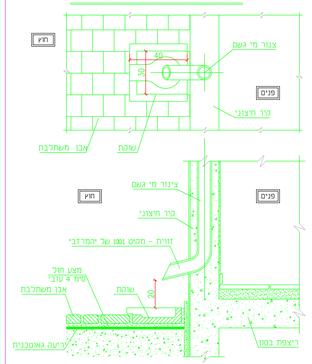

חתך A-A 1:20

פרט מעבר צינורות דרך קיר מקלט

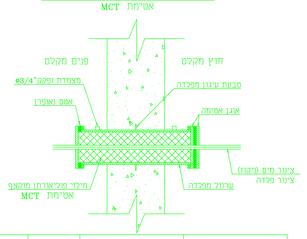

הקטר הנומינלי של צינור המים		הקטר הנומינלי של השרוול (המגנטן)		קוטר האגן	מספר החוורים
מ"מ	אינץ'	מ"מ	אינץ'	מ"מ	
25-15	1-1/2	80	3	200	8
40-32	1 1/2-1 1/4	100	4	220	8

1 דרך שרוול אחד יעבור צינור אחד בלבד.
2 השרוול יהיה מצינור פלדה ללא תפר לפי התקן הישראלי תי" 593 מס' סדרה 40.
3 האגנים יותאמו לכלמן נוחיגלי טו אטים בגז.
4 כל המקלול יהיה אטום בגז.

עמדת כיבוי אש

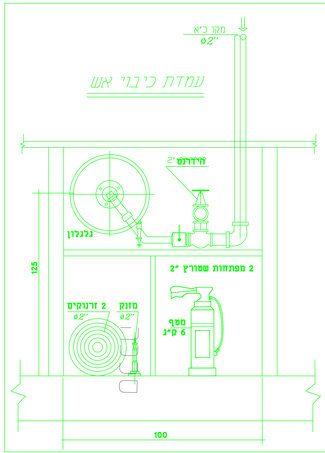

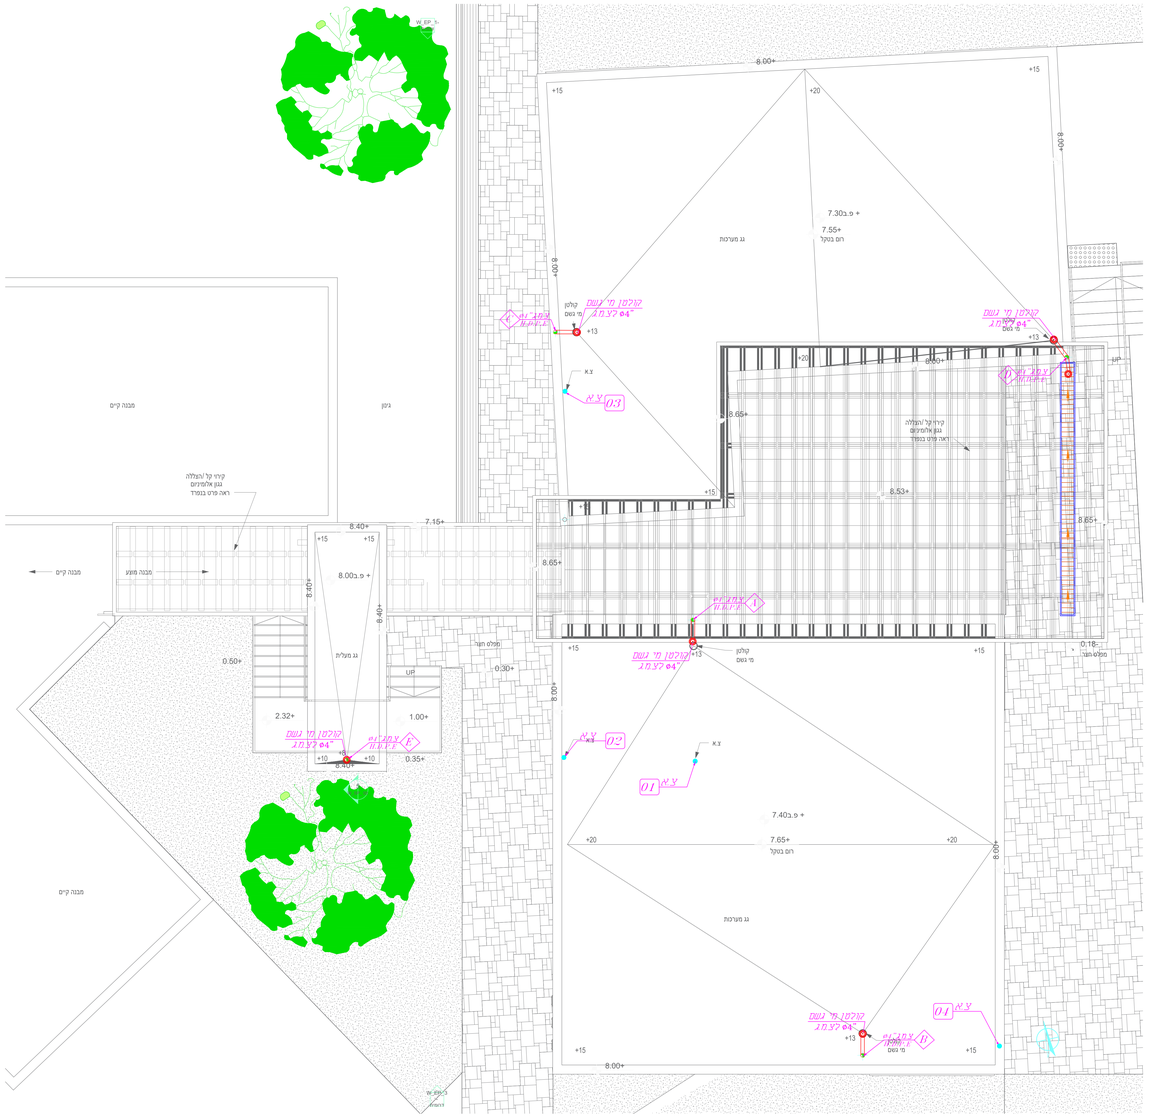
מבנה קיים
גינון
מבנה קיים
מבנה מוגן
מבנה קיים
קיר קל להגלה
גגון אלומיניום
ראה פרט במפרט
גג מעלית
גג מרכזי
גג מרכזי
גג מרכזי
מפלס הגג
מפלס הגג
מפלס הגג
קולטן מי גשם
קולטן מי גשם
קולטן מי גשם
קולטן מי גשם
קולטן מי גשם
8.00+
8.00+
8.00+
8.00+
7.30נ.פ +
7.55+
רום בנקל
7.40נ.פ +
7.65+
רום בנקל
8.53+
8.65+
8.65+
8.40+
7.15+
8.00נ.פ +
8.40+
8.40+
0.50+
0.30+
0.35+
2.32+
1.00+
8.00+
8.00+
8