נתונים למתכנן החשמל

קו ההחזנה מלוח ציבורי לארון פיקוד בתחזנה העליונה בהתאם להספקי המעלית
מוליך הארקה 10 ממ"ר לבור הפיר
מעלי ארון פיקוד גוף תאורה 200 לזקוים עם מפסק ותאורת חירום
ליד הארון פיקוד מנתק פק"ם עם ידית אדומה וגעילה
לחצן חדר מדרגות ימוקם עד 1 מי מדלת המעלית בכל הקומות

אין למקם מערכות פיקוד מתחת לחלון שחרור עשן בפיר

יש לקבל אישור מיועץ הנגישות למידות הפיר

קירות פיר המעלית בעניים מבטון

עומסים

P1=7000 KG
P2=3500 KG
P3=8000 KG
P4=4000 KG
P5=2000 KG ויים בתקרת הפיר
P4 P3 P2 P1 לא פועלים בו זמנית



פרט וו בתקרה



עומסים על הפסים

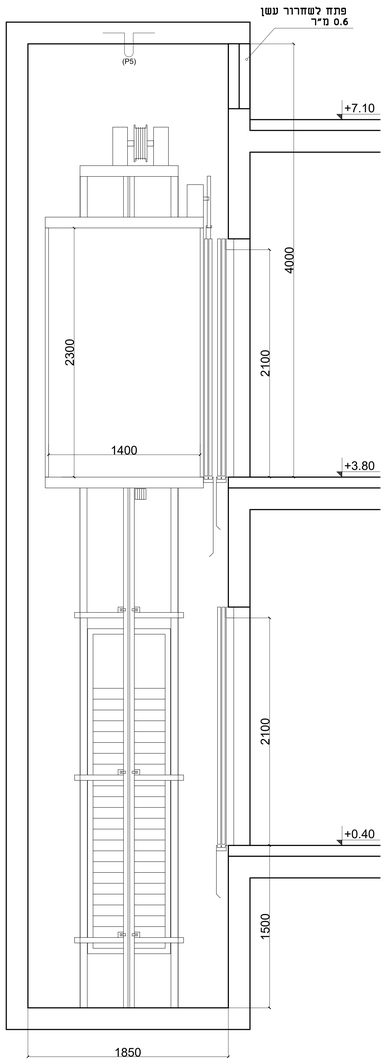

חתך - כללי א - א

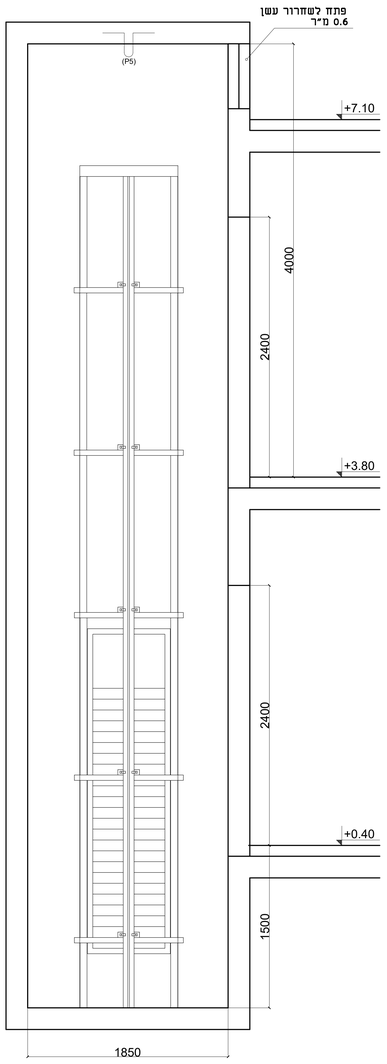

חתך - בניה א - א

אין לאפשר מעבר אדם תחת הפיר

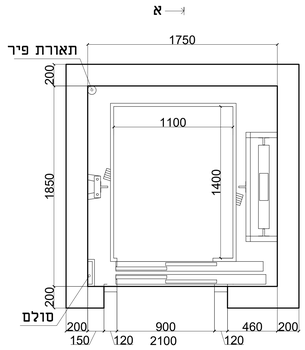

מבט - כללי

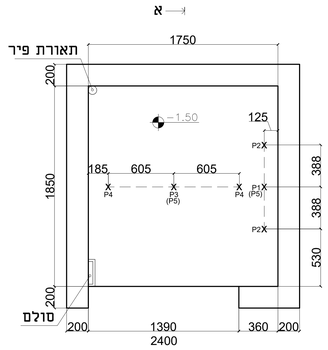

מבט - בניה

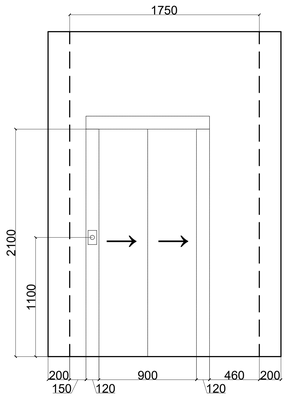

חזית - כללי
מפלס 0.00±

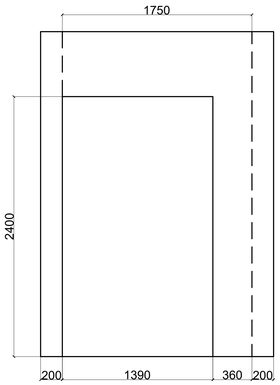

חזית - בניה
מפלס 0.00±

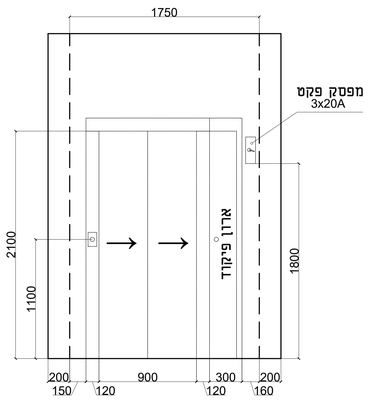

חזית - כללי
תחנה עליונה בלבד
מפלס +3.40

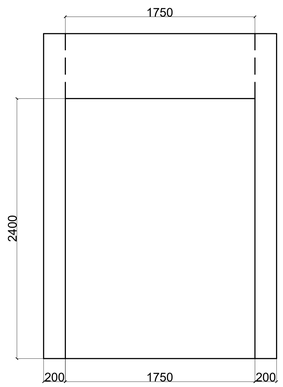

חזית - בניה
תחנה עליונה בלבד
מפלס +3.40

תפוצה		
מתכנים / תאריך		